


Vėdinimo įrenginių KOMFOVENT KOMPAKT
stogo ir lauko grotelių

montavimo instrukcija

KOMFOVENT KOMPACT roof and grille

mounting instruction

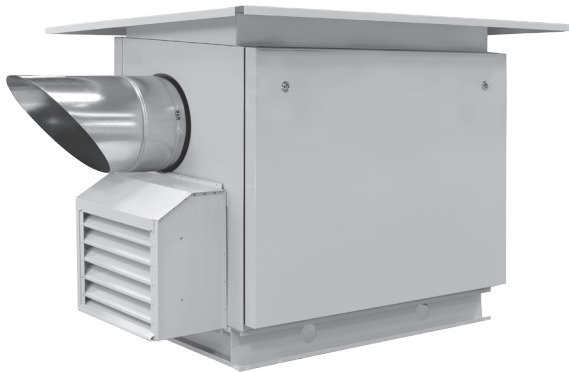

KOMFOVENT KOMPACT vėdinimo įrenginiai nėra skirti montuoti lauke be papildomos jų modifikacijos. Įrenginiai turi būti sumontuoti ant pastatymo rėmo, su stogais ir gaubtais, jei leidžia statybinės normos. Vėdinimo įrenginys turi būti pastatomas vietose, kuriose jis bus mažiausiai veikiamas oro sąlygų. Jei įmanoma, tai vėdinimo įrenginius reikia montuoti šalia sienų ir po papildomais stogais nuo lietaus, taip pat įrenginius reikia montuoti mažai vėjuose vietose.

KOMFOVENT KOMPACT air handling units are not suitable to mount in outdoor areas without modification. Units must be carefully stand in position with less damage of weather conditions. If it possible the units must be mounted near the walls or under the roofs. The units must stand in less windy places.


MONTAVIMAS / MOUNTING

1

Vėdinimo įrenginį 1 pastatyti ant pastatymo rėmo 4 po stogeliu 3.

- 1 įrenginys / AHU
- 2 gaubtai / grilles
- 3 stogas / roof
- 4 pastatymo rėmas / base frame
- 5 sklendės / air dampers

Mount unit 1 on the base frame 4 under the roof 3.

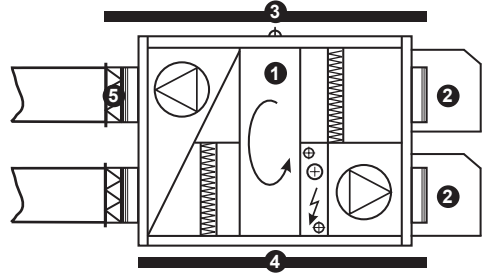

Uždarymo sklendės montuojamos padavimo ir ištraukimo ortaklių pusėje. Apsaugokite sklendę nuo ledo susidarymo ant jos.

Closing dampers should be installed on supply and exhaust air duct side. Protect the damper from the formation of ice on it.

2

KOMFOVENT KOMPAKT REGO stogų montavimas:

Prisukti stogo rėmą 4 prie vėdinimo įrenginio 1 varžtais 5.
Stogą 6 prisukti prie vėdinimo įrenginio stogo rėmo 4 varžtais 5.
Sandarinti per perimetrą su silikoniniu sandarikliu.



KOMFOVENT KOMPAKT REGO roof mounting:

Screw the roof frame 4 to the 1 with bolts 5.
Roof 6 screw to unit roof frame 4 with bolts 5.
Seal the frame with sealant.

KOMFOVENT KOMPAKT RECU:

Prisukti stogo rėmą 4 prie vėdinimo įrenginio 1 varžtais 5.


Screw the roof frame 4 to the unit 1 with bolts 5.

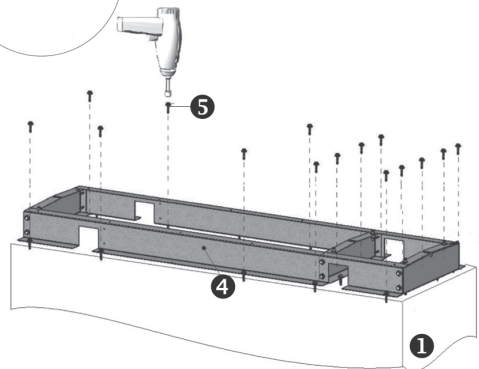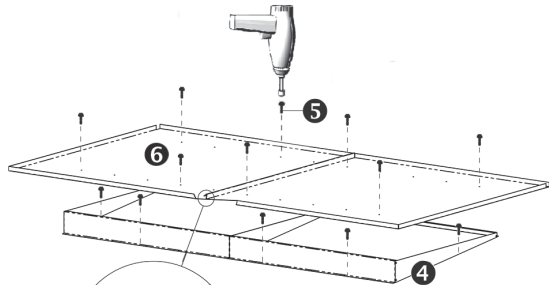

3

Sandarinti per perimetrą su silikoniniu santarikliu.


Seal the frame with sealant.

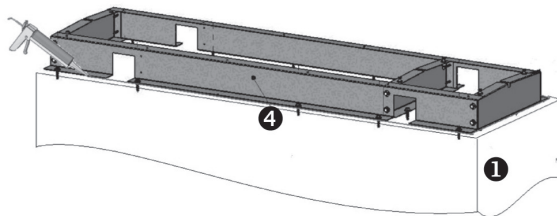

4

Pragręžti kiaurymes elektros laidų įvedimui į įrenginį.

Drill the holes for cables and wires.

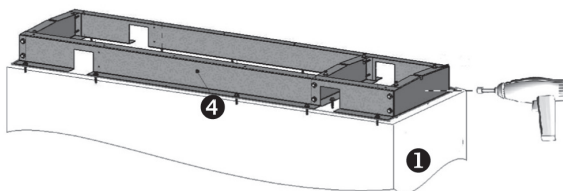

5

Prisukti stogo plokštę 6 varžtais 5 prie stogo rėmo 4.


Screw the roof 6 to the frame 4 with bolts 5.

Pastaba: Visus laidus ir kabelius reikia pajungti prieš prisukant stogo plokštę.


Note: all wires and cables connect to the controller before screwing the roof plate.

Apžiūra yra atliekama per dangtelį 7.

Inspection is making thru the cover 7.

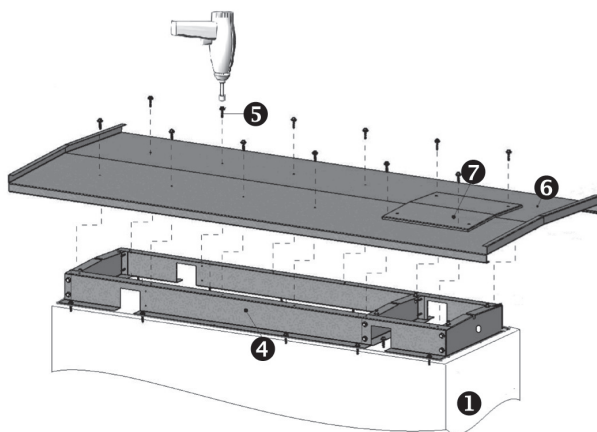

PRIEDAS / ACCESSORIES

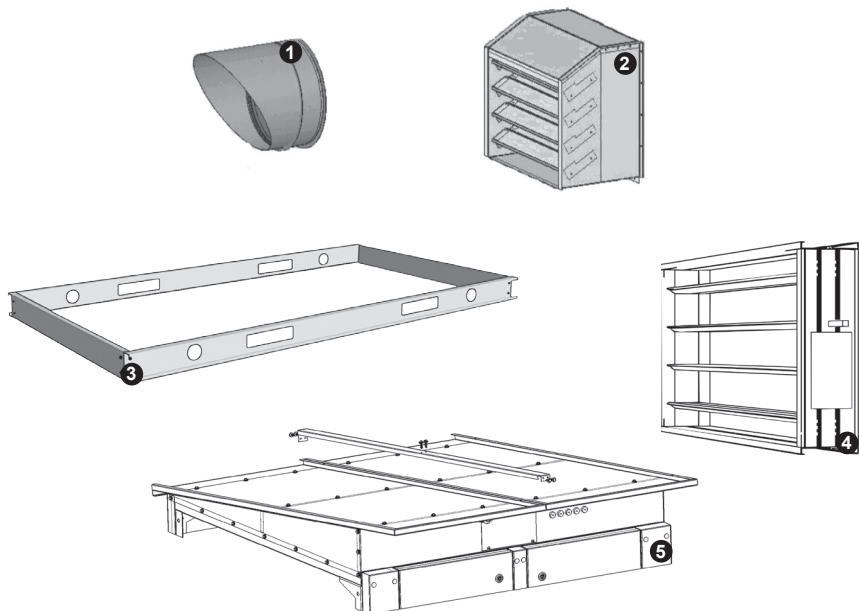

- 1 Ahia išleidėjas / Exhaust air diffuser
- 2 Gaubtas / Hood
- 3 Pastatymo rėmas / Base frame
- 4 Sklendės / Dampers
- 5 Stogas / Roof



UAB AMALVA

Ozo g. 10, LT-08200 VILNIUS

Tel.: +370 (5) 23 00 584, 23 00 586, 27 12 999, 23 00 585;

faks. +370 (5) 23 00 588

el. p. info@amalva.lt

Ozo str. 10, LT-08200 VILNIUS, LITHUANIA

E-mail info@amalva.lt

www.amalva.com

www.komfovent.com